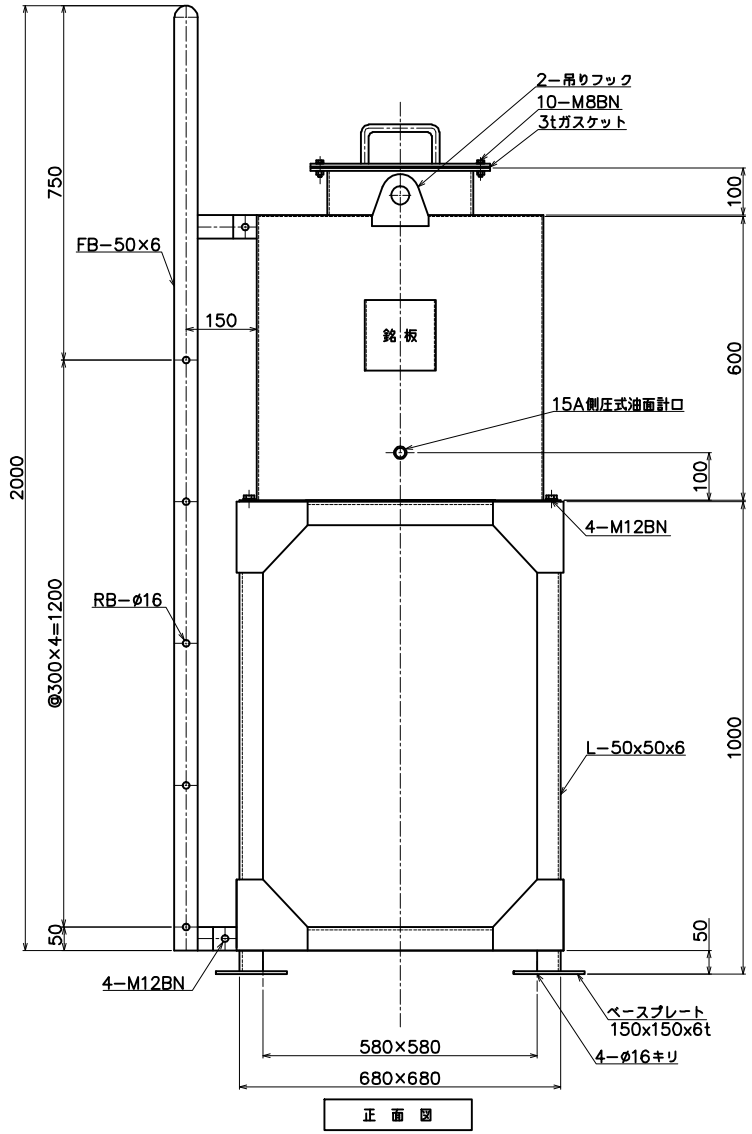

正面図

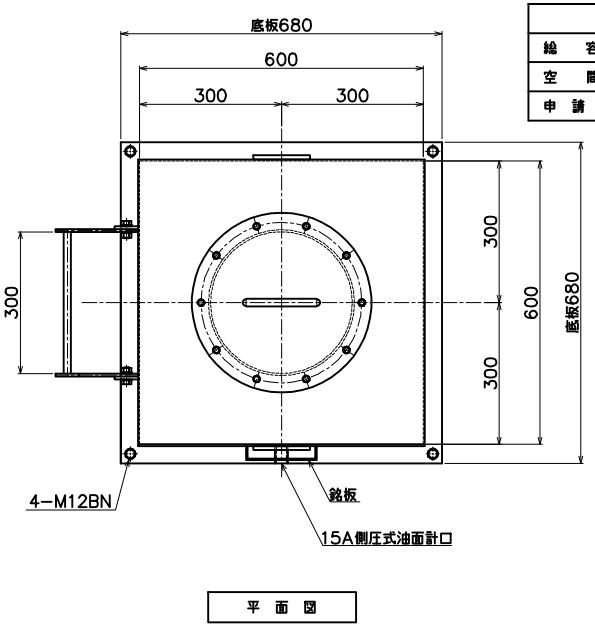

平面図

適用法規	消防法
油の種類	
寸法	600×600×600H
材質	SS−400
板厚	蓋板、側板、底板 4.5mm
マンホール	ø300×100H×4.5t
防錆処理	内面：消防水張り検査後、油拭き仕上げ
	外面：シアナミド鉛錆止め塗装仕上げ（JIS K 5625）
	架台：シアナミド鉛錆止め塗装仕上げ（JIS K 5625）
架台	1000H
	L−50×50×6
検査	消防水張り検査
フロートスイッチ	
油面計	
製作数	1基
質量	本体約 Kg 架台約 Kg
備考	アンカーボルトは別途

容量計算	
総容量	(0.6×0.6×0.6)×1000 = 216L
空間率	(216−194.4)/216×100 = 10% …21.6L
申請容量	216L−21.6L = 194.4L

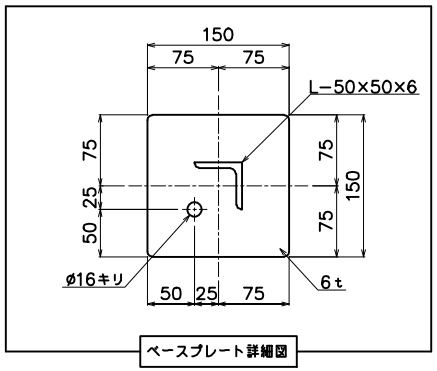

ベースプレート詳細図

三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当

日付	承認	検図	設計
			Sasaki

検図	日付	図面番号	尺度
			1/10(A−3)

管理番号		客先	殿
品名	オイルサービスタンク SST−200	件名	殿