容量計算	
総容量	$(\frac{\pi \times 1.6^2}{4} \times 4.904 + 0.09896 \times 1.6^3 \times 2) \times 1000 = 10666L$
空間率	(10666L−10000L)/10666L×100=6.24%−−−666L
申請容量	10666L−666L=10000L

10000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−10	
適用法規	消防法
油の種類	
寸法	ø1600×4850L (全長 5542L)
材質	SS−400
板厚	胴板、鏡板 9mm
マンホール	ø500×150H×4.5mm − 2ヶ所
プロテクター	ø450×3.2mm
	ø700×3.2mm
	ø800×3.2mm
固定バンド	FB−90×9 (SS400)×3本
	エポキシ樹脂塗布
検査	消防水圧検査 (70kpa)
油面計	
製作数	1 基
質量	約2810kg
備考	アンカーボルトは別途

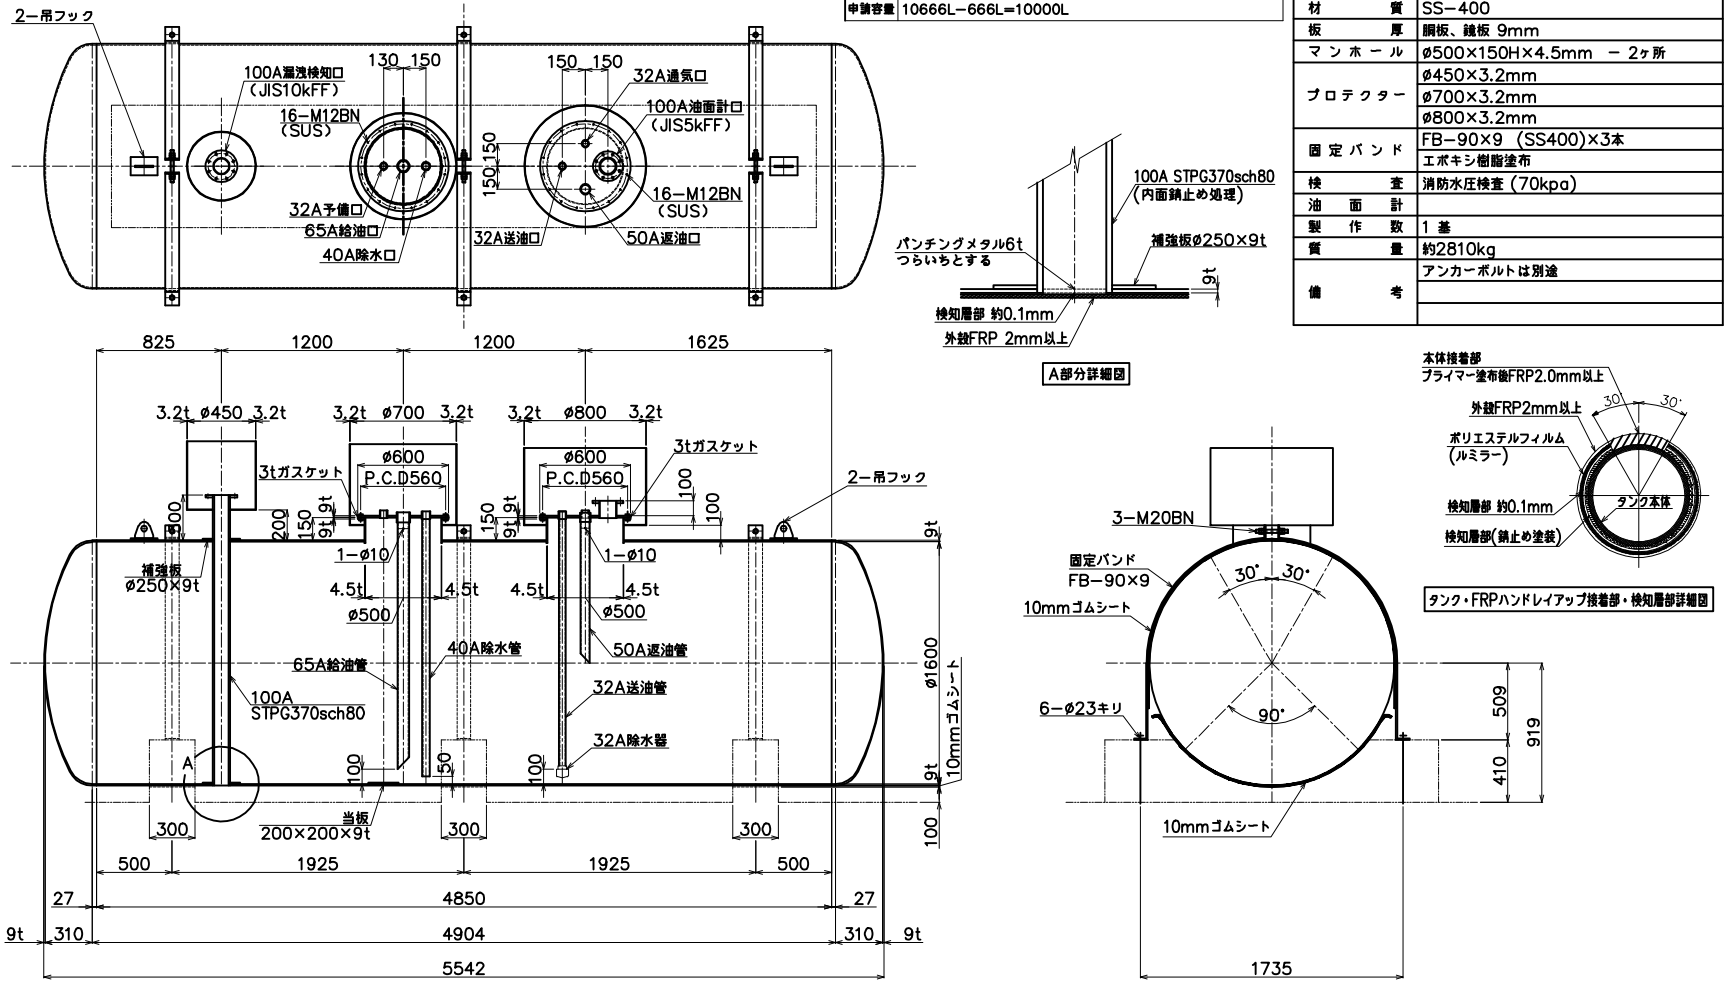

三協機工株式会社	日付	承認	検図	設計	管理番号		客先	殿
				Arai	品名	10000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−10	件名	殿

改訂	年月日	内容	担当	検図	日付	図面番号	尺度
							1/30(A−3)

H22年度版