容量計算	
総容量	$(\frac{\pi \times 2.2^2}{4} \times 7.854 + 0.09896 \times 2.2^3 \times 2) \times 1000 = 31948L$
空間率	(31948L−30000L)/31948L×100=6.1%−−−1948L
申請容量	31948L−1948L=30000L

30000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−30	
適用法規	消防法
油の種類	
寸法	ø2200×7800L (全長 8726L)
材質	SS−400
板厚	胴板、鏡板 9mm
マンホール	ø500×200H×4.5mm − 2ヶ所
プロテクター	ø450×3.2mm
	ø700×3.2mm
	ø800×3.2mm
固定バンド	FB−100×9 (SS400)×4本
	エポキシ樹脂塗布
検査	消防水圧検査 (70kpa)
油面計	
製作数	1 基
質量	約5780kg
備考	アンカーボルトは別途

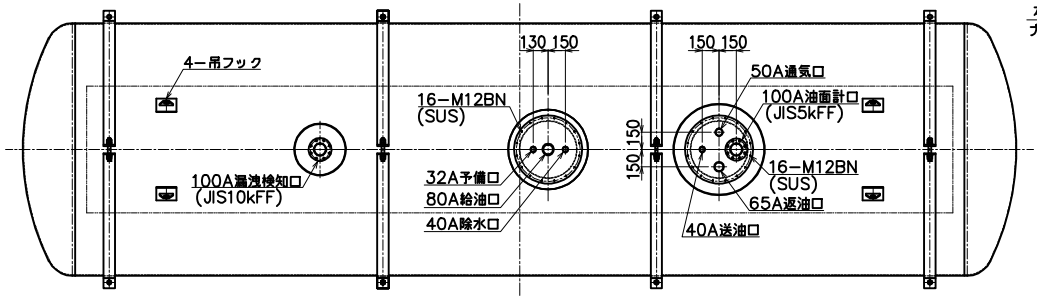



タンク・FRPハンドレイアップ接着部・検知層部詳細図

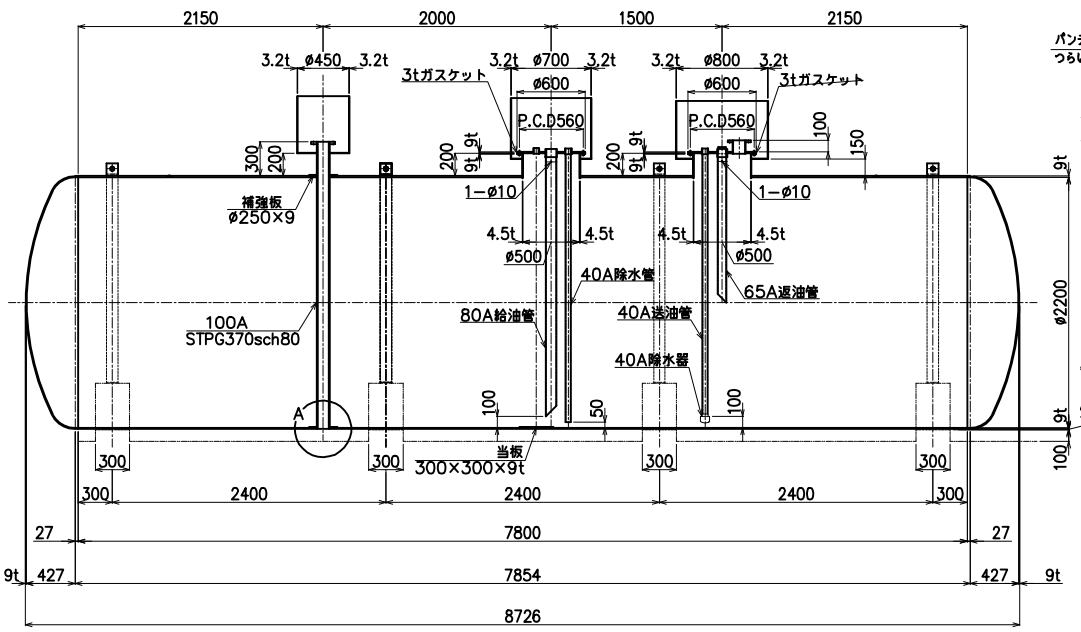

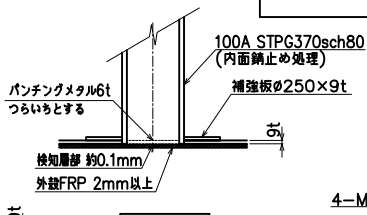

A部分詳細図

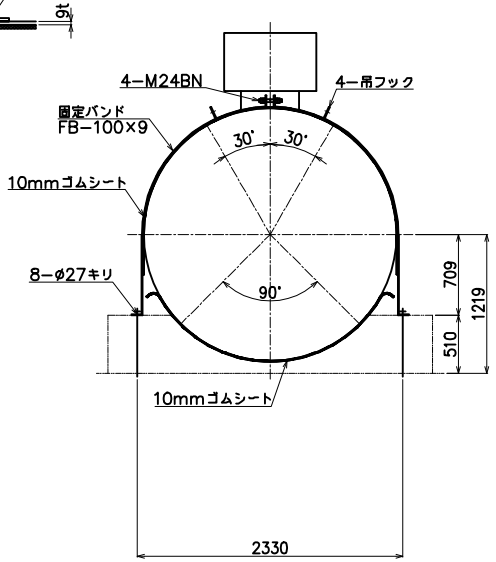

三協機工株式会社	日付	承認	検図	設計	管理番号		客先	殿
				Arai				
改訂 年月日 内容 担当 検図	日付		図面番号	尺度	品名	30000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−30	件名	殿
				1/40(A−3)				

H22年度版