容量計算	
総容量	$\pi\times(1.4)^2\times(8.314+\frac{0.543\times2}{3})\times1000 = 53395L$
空間率	(53395L−50000L)/53395L×100 = 6.3%…3395L
申請容量	53395L − 3395L = 50000L

50000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−50	
適用法規	消防法
油の種類	
寸法	φ2800×8260L (全長 9418L)
材質	SS−400
板厚	胴板、鏡板 9mm
マンホール	φ500×200H×4.5mm − 2ヶ所
プロテクター	φ450×3.2mm
	φ700×3.2mm
	φ800×3.2mm
固定バンド	FB−100×9 (SS400)×4本
	エポキシ樹脂塗布
検査	消防水圧検査 (70kpa)
油面計	
製作数	1 基
質量	約7550kg
備考	アンカーボルトは別途

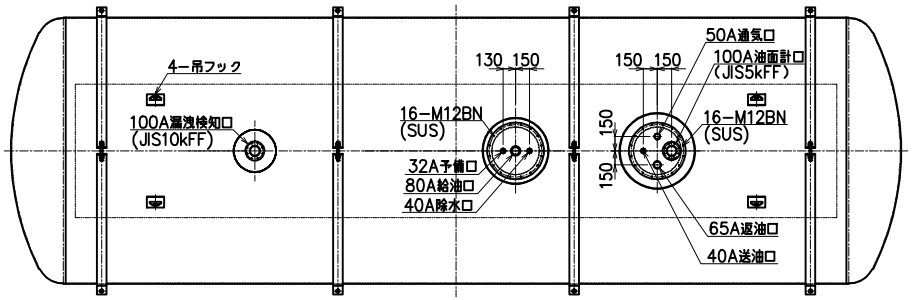

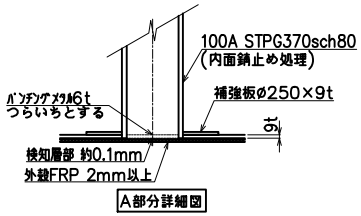

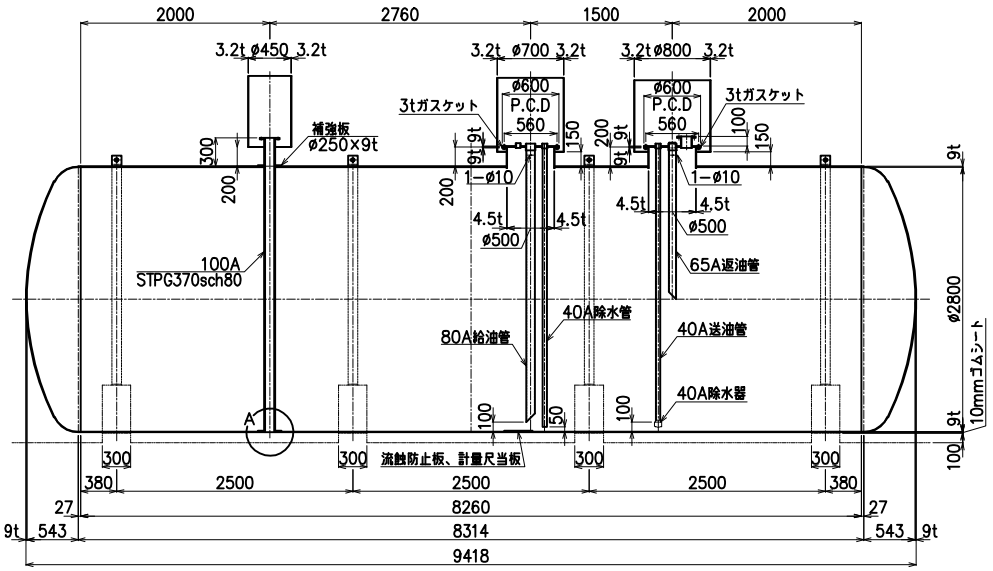

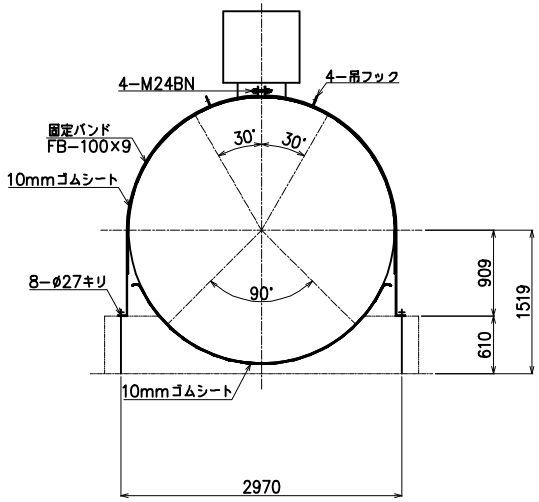

三協機工株式会社	日付	承認	検図	納入予定日	設計	管理番号		客先	殿
					陳				

改訂	年月日	内容	担当	検図	日付	図面番号	尺度	品名	50000L 地下式二重殻貯油槽 TOSF−50	件名	殿
⚠							1/50(A−3)				