



平面図

適用法規	消防法
油の種類	
寸法	2000×2400×2300H
材質	SS-400
板厚	天板、側板 6.0t 底板 9.0t
マンホール	φ450×100H
チャンネル台	[-150×75×6.5×10
防錆処理	外面 錆止め塗装2回塗り仕上げ
検査	消防水張り検査
液面計	
油面計	
製作数	1基
質量	1900kg
備考	アンカーボルトは別途

容量計算	
総容量	$(2.0 \times 2.4 \times 2.3) \times 1000 = 11040L$
空間率	$11040 - 10000 / 11040 \times 100 = 9.42\% \dots 1040L$
申請容量	$11040L - 1040L = 10000L$

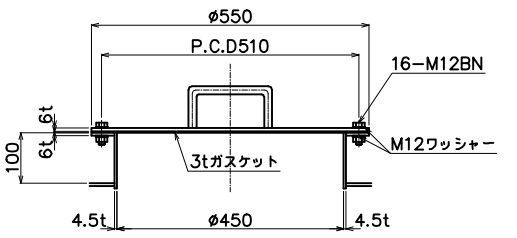

マンホール詳細図

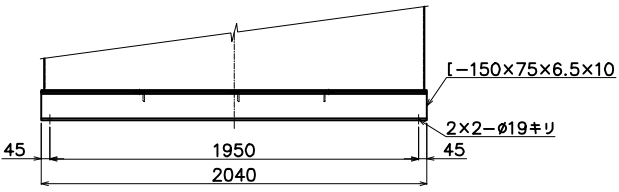

A-A矢視図

三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当	日付	承認	検図	設計	管理番号	客先	股
				日付	図面番号	Sasaki	10000L 角型貯油槽 SMT-10000			
							1/25(A-3)			