
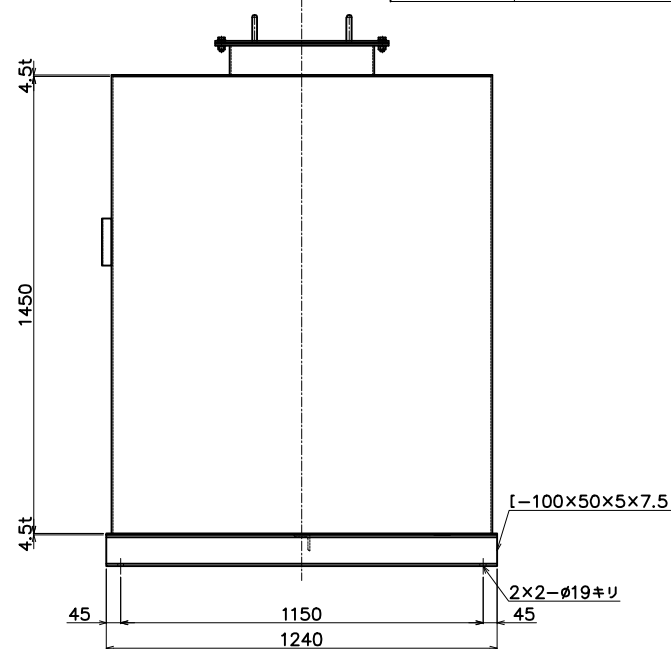


マンホール詳細図

適用法規	消防法
油の種類	
寸法	1200×1200×1450H
材質	SS-400
板厚	天板、側板、底板 4.5t
マンホール	ø450×100H
チャンネル台	-100×50×5×7.5
防錆処理	外面 錆止め塗装2回塗り仕上げ
検査	消防水張り検査
液面計	
油面計	
製作数	1基
質量	390kg
備考	アンカーボルトは別途

容量計算	
総容量	$(1.2 \times 1.2 \times 1.45) \times 1000 = 2088L$
空間率	$2088 - 1900 / 2088 \times 100 = 9.0\% \dots 188L$
申請容量	$2088L - 188L = 1900L$

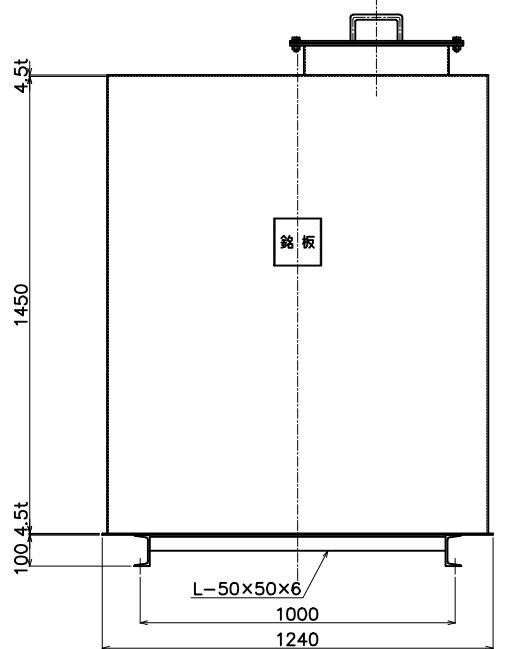

三協機工株式会社

改訂	年月日	内容	担当	日付	承認	検図	設計	管理番号	客先	殿
				日付	図面番号	Sasaki	品名			
							1/15(A-3)			